



وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  
مساعد الوزير

قيمة النسخة الواحدة ٢٩٩ جنية + ٤٢ جنية ض.ق.م  
- طباع الشهيد فئة ٥ جنيهات + ٥ جنيه لصندوق دعم  
الأشخاص ذوي الإعاقة + ٥ جنيه لصندوق  
رعاية المسنين.

مدير إدارة المشتريات و التعاقدات

لواء / أحمد بهاء الدين مصطفى

كراسة الشروط والمواصفات الممارسة العامة رقم ( ٥٣ )  
جلسة الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاربعاء الموافق ١٨ / ٢ / ٢٠٢٦  
عملية توريد وتركيب عدد (٣) محطة طاقة شمسية وتوريد وتركيب وحفر عدد(٢) بئر إرتوازي بغابة  
موط بالداخلة وغابة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد

| م | البيان  | الاجمالي |
|---|---|----------|
| ١ | - توريد وتركيب عدد (٣) محطة طاقة شمسية<br>- وتوريد وتركيب وحفر عدد(٢) بئر إرتوازي بغابة موط بالداخلة وغابة<br>الخارجة بمحافظة الوادي الجديد |          |
|   | <u>طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات المرفقة</u>   |          |

### الشروط العامة :-

- ١- العملية غير قابلة للتجزئة
- ٢- يفضل الانتاج المحلى ( طبقاً للقانون ٥ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية )
- ٣- فى حالة إذا وجب تعديل حجم التعاقد تُعدل العقود بالزيادة أو النقص بما لايجاوز ٢٥% من كميته كل بند فى حالة طلبها طبقاً للمادة ٤٦ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- ٤- يتم إستبعاد العطاء فى حاله عدم وجود تليفون أرضى أو فاكس أو عنوان يتم المراسله عليه .
- ٥- يجب ان يرفق مع استماره الصرف مستند رسمى برقم الحساب البنكي بدون فواصل مثال ( ١٠٠١١١١١١١١١١١ )
- ٦ - يجب أن تكون الشركة مسجلة على كل من :-  
موقع بوابة التعاقدات العامة وعنوانها [www.etenders.gov.eg](http://www.etenders.gov.eg)  
منظومة التعاقدات الالكترونية الجديدة وعنوانها [www.gcsbudgeting.digitalegypt.gov.eg](http://www.gcsbudgeting.digitalegypt.gov.eg)  
ويلزم تقديم ما يثبت ذلك .
- ٧- سداد قيمة التأمين المؤقت مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ( مائة ألف جنية ) يستكمل الى ٥% كتأمين نهائي فى حالة رسو العرض.  
يتم سداد التأمين المؤقت تطبيقاً لنص المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وفى حاله تقديم خطاب ضمان يكون بأسم حسابات ديوان عام وزارة الزراعة غير مشروط بأي قيد أو شرط ويكون سارياً لمدة لاتقل عن أربعة شهور من تاريخ جلسته فتح المظاريف الفنية
- ٨- تقبل العروض فى الممارسة الموضح بيانها بعالية حتى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٨ / ٢ / ٢٠٢٦ داخل منظوفين مغلقين ( فنى/ مالى ) من أصل + صورته وذلك بإدارة المشتريات - الدور الحادي عشر - مبنى الاصلاح الزراعي - بالدقى .
- ٩- لن يتم صرف مستحقات العميل حتى نوافى بالشهادة الدالة على سداد تأمينات المقاولات و التوريدات. وفقاً للمادة ١٣ فقره ( ٣ ) من القرار الوزاري رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ والقرار الوزاري رقم ١٩١ لسنة ١٩٩٣ الصادر من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .

١٠- الالتزام بما جاء بالكتاب الدوري رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٣ بشأن العمالة غير المنتظمة الوارد من قطاع الحسابات والمديريات المالية (الاداره المركزيه لحسابات الحكومه )

١١- موافاتنا بإقرار ذمة مالية عند رسو العطاء فى بداية التعاقد ونهايته .

## - محتويات المظروف الفنى

١- التأمين المؤقت كما هو موضح بعاليه

٢- العرض الفنى

٣- صورة السجل التجارى أو الصناعى ساريه

٤- صورة البطاقة الضريبية ساريه

٥- صورة اخر إقرار ضريبي

( مع تقديم أصل السجل وأصل البطاقة الضريبية وسابقه الأعمال للإطلاع عليها فقط )

٦- ما يفيد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة .

٧- أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة بالاسم وليس فورمه ومختومة بختم الشركة على كل ورقه + إيصال سداد ضريبة القيمة المضافة + طابع الشهيد فئة ٥ جنيهات + ٥ جنيهات لصندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة + ٥ جنيهات لصندوق رعاية المسنين

٨- سابقه الأعمال من جهة حكومية فى نفس النشاط موقعة ومختومة ( بذات النشاط ) .

٩- التوقيع على الإقرار المرفق بعدم صدور أي أحكام نهائية ضد الشركة / مالك الشركة .

١٠- صوره عقد تأسيس الشركة / سابقه الاعمال .

١١- بطاقة التشييد والبناء المؤقته

١٢ - بطاقة التسجيل باتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ساريه المفعول .

١٣- ما يفيد التسجيل على بوابه التعاقدات العامة الحكومية وعنوانها ( [www.etenders.gov.eg](http://www.etenders.gov.eg) )

ومنظومة التعاقدات الحكومية وعنوانها ( [www.Gcsbudgeting.Digitalegypt.gov.eg](http://www.Gcsbudgeting.Digitalegypt.gov.eg) )

١٤- فى حاله إشتراك الجمعيات لابد من إرفاق موافقه الاتحاد التعاونى على الإشتراك فى الممارسة .

١٥- عقد تأسيس الجمعية ( فى حالة إشتراك الجمعيات ) .

١٦ - صوره بطاقة الرقم القومى للمفوض بالحضور .

١٧- يجب تقديم الشهادة الدالة على إستيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.. [ طبقا لنص المادة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ ]

١٨- فى حاله إشتراك المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى الممارسة وفى حالة الإعفاء من سداد نصف التأمين الابتدائى والنهائى اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعى وترد القيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة. [ طبقا لنص المادة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ ]

١٩- تقديم ما يفيد التسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية التى تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية

٢٠- البريد الإلكتروني

## - محتويات المظروف المالى

الاسعار لجميع البنود الواردة بالعرض المالى على أن يوضح أجمالى قيمه العرض كما يجب توضيح ضريبه القيمة المضافة وقيمتها أو أى ضرائب أخرى

## - شروط التنفيذ والسداد :-

١- مدة التنفيذ :- ٧٠ يوم من تاريخ إستلام أمر الاسناد أو الموقع

٢- جهة التنفيذ:- مغابة موط بمحافظة الوادى الجديد و غابة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد .

٣- مدة الارتباط :- تسعون يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفنية وذلك تطبيقاً لنص المادة ٥٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٤- الدفع إلكترونياً على حساب العميل بعد الفحص والإستلام .

٥- لايعتد بأى عرض يرد مخالفاً لكراسه الشروط والمواصفات من حيث مدة التنفيذ ، جهة التنفيذ، مدة الارتباط بالاسعار ، كما أنه لايجوز الكشط أو المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الاسعار أو غيرها يجب اعاده كتابته رقماً وحروفاً وتوقيعه .

٦- فى حاله التساوي فى الاسعار النهائية للعروض المقدمة يتم تطبيق المادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٧- يتم تحديد آليه تسوية النزاعات والخلافات وفقاً لحكم المادة (٩١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٨- فى حاله الاعتراض على إجراءات الطرح وكراسه الشروط أو أى من الاجراءات أثناء البت الفنى أو المالى يجب الالتزام بما يلى :-

| المدة المسموح بها   | الحالة                                      |
|---|---|
| قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فى خلال عشره أيام من بديه تاريخ النشر عن العمليه على موقع بوابه التعاقدات العامه | - شكاوى متعلقه بأجراءات الطرح وكراسه الشروط |
| فى خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالى للإخطار بالقرار   | - شكاوى متعلقه بالبت الفنى                  |
| فى خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالى للإخطار بالقرار   | - شكاوى متعلقه بالبت المالى                 |

ويراعى فى جميع الاحوال تقديم صورته من الشكوى فى ذات الوقت الى السلطة المختصة بالجهة الادارية المشكو فيها.

أمضاء مقدم العطاء

إقرار

-الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها

توقيع

مقدم العرض

## تعهد

- نتعهد نحن شركة/-----
- سجل تجاري رقم /-----
- ويمثلها-----
- والكائن مقرها/-----

والمتقدمة في الممارسة العامة رقم (٥٣) جلسة الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاربعاء الموافق ١٨ /٢/ ٢٠٢٦  
عملية توريد وتركيب عدد (٣) محطة طاقة شمسية وتوريد وتركيب وحفر عدد(٢) بئر إرتوازي بغابة  
موط بالداخلة وغابة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد .  
بأنه لا يوجد على الشركة أي أحكام قضائية بالإفلاس أو تتعلق بأحكام مخلة بالشرف والأمانة.

توقيع

مقدم العطاء

### المواصفات الفنية

مقاوله توريد وتركيب محطة طاقة شمسية قدرة ٥٠ ك.وات وماتور وظلمبة رفع مياه غاطس لبئر إرتوازي قدرة ٦٠ حصان وذلك لإستكمال الأعمال بغاية الخارجة بمحافظة الوادي الجديد .

| م | البيان   | الوحدة     | الكمية |
|---|--|------------|--------|
| ١ | توريد وتركيب الواح طاقة شمسية قدرة ٥٠ ك.وات .  | بالمقطوعية | ١      |
| ٢ | توريد وتركيب إنفرتر قدرة ٦٠ حصان .   | بالعدد     | ١      |
| ٣ | توريد وتركيب الشاسيه ثابت مصنوع من الحديد المجلفن يتحمل شدة الرياح ٨٠ م <sup>٢</sup> / ساعة شامل جميع إكسسوارات التثبيت .  | بالمقطوعية | ١      |
| ٤ | توريد وتركيب كابلات الخلايا الشمسية DC قطر ٤ مم  | بالمقطوعية | ١      |
| ٥ | توريد وتركيب لوحة حماية مجهزة بالحمايات والقواطع والفيوزات شاملة جميع إكسسوارات الحمايات من فيوزات علي اطراف الموجب والسائب للبارات النحاس مع مراعاة المسافة لتجنب حدوث FIELD MAGNETIC وأي ضرر قد يلحق بمكونات المحطة + لوحة حماية مزودة بفلاتر التهوية والمراوح . | بالعدد     | ٢ لوحة |
| ٦ | توريد وتركيب نظام تاريض للمحطة بالكامل بداية من الشاسيهات حتى الإنفرتر واللوحه .   | بالمقطوعية | ١      |
| ٧ | توريد وتركيب كابل AC .   | بالمقطوعية | ١      |
| ٨ | بئر إرتوازي شامل وحدة الرفع الغاطس قدرة ٦٠ حصان  | بالمقطوعية | ١      |

العملية وحدة واحدة لا تتجزأ

يتم تقديم سابقة أعمال من جهات حكومية تم تسليمها تعمل بحالة جيدة .


مدة تنفيذ العملية ٧٠ يوم من استلام أمر الأسناد أو الموقع .

اللجنة

٣١/٣٠٠٠  
م.ح. و.س.

رئيس اللجنة



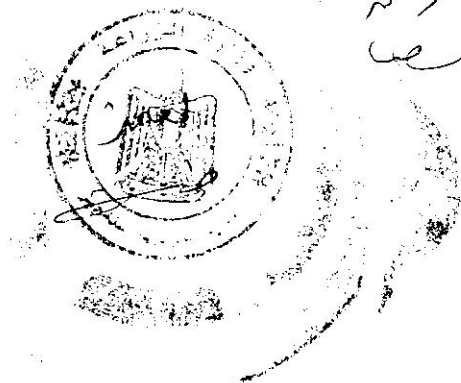


المواصفات الفنية

مقولة توريد وتركيب محطة طاقة شمسية قدرة ٣٠٠ ك.وات لتشغيل (٢) محطة  
رفع مياه قدرة ١٢٥ حصان وبئر إرتوازي شامل وحدة الرفع الغاطس قدرة ٦٠  
حصان والطاقة الشمسية الخاصة بتشغل البئر قدرة ٥٠ ك.وات وذلك لإستكمال  
الأعمال بغاية موط بمحافظة الوادي الجديد

| م | البيان   | الوحدة     | الكمية |
|---|--|------------|--------|
| ١ | توريد وتركيب الواح طاقة شمسية قدرة ٣٠٠ ك.وات .   | بالمقطوعية | ١      |
| ٢ | توريد وتركيب إنفرتر قدرة ١٢٥ حصان .  | بالعدد     | ١      |
| ٣ | توريد وتركيب الشاسيه ثابت مصنوع من الحديد المجلفن يتحمل شدة الرياح ٨٠ م <sup>٢</sup> / ساعة شامل جميع إكسسوارات التثبيت .  | بالمقطوعية | ١      |
| ٤ | توريد وتركيب كابلات الخلايا الشمسية DC قطر ٤ مم  | بالمقطوعية | ١      |
| ٥ | توريد وتركيب لوحة حماية مجهزة بالحمايات والقواطع والفيوزات شاملة جميع إكسسوارات الحمايات من فيوزات علي اطراف الموجب والسالب للبارات النحاس مع مراعاة المسافة لتجنب حدوث FIELD MAGNETIC وأي ضرر قد يلحق بمكونات المحطة + لوحة حماية مزودة بفلاتر التهوية والمراوح . | بالعدد     | ٢ لوحة |
| ٦ | توريد وتركيب نظام تأريض للمحطة بالكامل بداية من الشاسيهات حتى الإنفرتر واللوحه .   | بالمقطوعية | ١      |
| ٧ | توريد وتركيب كابل AC .   | بالمقطوعية | ١      |
| ٨ | بئر إرتوازي شامل وحدة الرفع الغاطس ولوحدة التشغيل ووحدة الطاقة الشمسية قدرة ٥٠ ك.وات لتشغيل وحدة الرفع الغاطس قدرة ٦٠ حصان   | بالمقطوعية | ١      |

العملية وحدة واحدة لا تتجزأ

اللجنة  
ع.م.ع.م

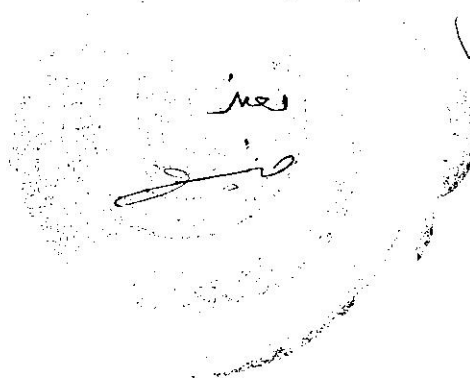

رئيس اللجنة  
م.أ.ع.م.ع.م  
ع.م.ع.م

## الموصفات الفنية

### لقواعد الخلايا الشمسية وحفر الآبار الارتوازية

١- يتم عمل قواعد خراسانية لتثبيت الشاسيهات الحاملة لالواح الخلايا الشمسية .

البنر الارتوازي:


٢- يتم حفر البئر الارتوازي على عمق مناسب للطبقات الأرضية المختلفة للمياه على عمق يكفي لتشغيل وحدة الرفع الغاطس من كمية المياه المطلوبة ،

٣- يتم إنزال الكيسنج قطر ٢٥٠ مم على أن يتم إتخاذ إجراءات قطر الحفر الميكانيكي للبئر على حساب قطر الكيسنج .

٤- توريد وتركيب وحدة رفع غاطس بالمحرك تصرف (٢٥ - ٣٠) م<sup>٣</sup>/س عند رفع مناسب بحيث يكون عند سطح الأرض لا يقل عن ٢ بار .

٥- يتم إنزال الطلمبة الغاطسة بالمحرك قدرة مناسبة حسان لتشغيل أعلى منحنى أداء الطلمبة .

٦- يتم تركيب مواسير الطرد نوع حديد سيميلس لا يقل سمك المواسير عن ٧ مم ويزيد قطر مواسير الطرد عن قطر فتحة الطرد للطلمبة الغاطسة اثنين بوصة (٢) .

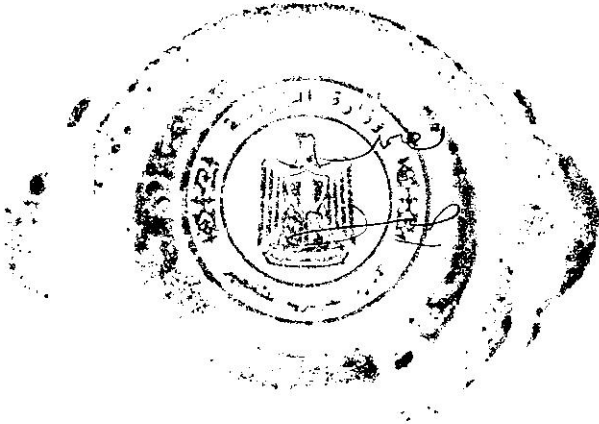

1  
2  
3